

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Kleefkabel
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller :
N° comp :

Index :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 08/0694/1

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT TN IT	Voorschr. stroomlev. Prescription du distributeur
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	RGPT	☐	☒	☐

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek : Engelskruis, 50, 3011 Bep. Kwerf.
Lieu du contrôle :Eigenaar : M. Severants Adres : idem
Propriétaire :Ik. / C.I. : BTW / TVA : 733 268 134Installateur : M. P. Key E. Inspecteur : Buelens JDatum van het onderzoek : 05/12/2008

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : <u>230V</u> Tension :	Meter / bord verbinding : <u>XV3</u> Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : <u>2x40A</u> Prot. maximale :
-------------------------------------	--	---

Aardelektrode : <u>liu</u> Electrode de terre :	Isolatie : <u>200</u> Mohm Isolement :	Aantal verdeelborden : <u>1</u> Nombre de tableaux :
--	---	---

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : <u>13</u>	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
40/4	300(A)	Kringen : 1 aut 3A/20	☒	☐
		1 aut 16A/20	☐	☐
		1 aut 20A/20	☐	☐
		1 aut 30A/20	☐	☐
40/4	30(A)	Kringen : 2 aut 16A/20	☐	☐
		3 aut 20A/20	☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

geen opmerkingen
Inspecteur
Jan BUELENS
0475/80 73 20

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 05/12/2008

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de inspecteur:

pour le directeur technique,
le contrôleur:

Inspecteur
Jan BUELENS
0475/80 73 20

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier ;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen of goederen of over rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Embellissement des lieux de travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ;
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

VERDEELBORD

SEVENANTS - CRAESSAERTS
Engerstraat 50
3071 ERPS - KWERPS

	mod
A Differentieelautomaat algemeen 40A/300mA	4
B Verlichting gelijkvloers + traphal + terras + kamer 1 16A	2
C Verlichting 1ste verdieping + oprit + 16A	2
D Stopcontacten living 20A	2
E Stopcontacten eethoek + berging + inkom + telenet 20A	2
F Stopcontacten en verlichting garage 20A	2
G Stopcontact terras + keuken + verlichting boven werkblad 20A	2
H Stopcontacten kamer 1 (2e verdieping) 16A	2
I Aansluiting elektrische kookplaten 32A	2
J Stopcontacten keuken (frigo en oven) 16A	2
K Stopcontacten kamer 2 + kamer 3 (1e verdieping) 16A	2
L Voeding sturing rolluiken 16A	2
M Voeding beltransformator 3A	2
N Transformator 220/ 8 - 12v (bel)	2
O Voeding centrale verwarming 16A	
P	
Q	
R Differentieelautomaat vochtige ruimten 40A/30mA	4
S Stopkontakt vaatwasmachine 20A	2
T Stopkontakt wasmachine 20A	2
U Stopkontakt droogkast 20A	2
V Voeding pomp 16A	2
W Stopkontakten en verlichting badkamer overloop en bureel 20A	2
X	
Y	

Bord 2 x 230v

Algemene electriciteit
Electrische verwarming
Alarmsystemen
Hallogeenverlichting

PUTSEYS ETIENNE
Kouterstraat 83
3071 Erps -Kwerps.
Tel: 02/759.28.53

A	B	C	D	E	F	G	H
Diff4P40A 300mA	16A	16A	20A	20A	20A	20A	16A

I	J	K	L	M	N	O	P	Q
32A	16A	16A	16A	3A	Transfo	16A		

R	S	T	U	V	W	X	Y
Diff4P40A 30mA	20A	20A	20A	16A	20A		


Bord: 2x220v

SEVENANTS CRAESSAERTS
Engerstraat 50
3071 ERPS - KWERPS.

Algemene electriciteit
Electrische verwarming
Alarmsystemen
Hallogeenverlichting

PUTSEYS ETIENNE
Kouterstraat 83
3071 Erps -Kwerps.


Tel: 02/759.28.53.

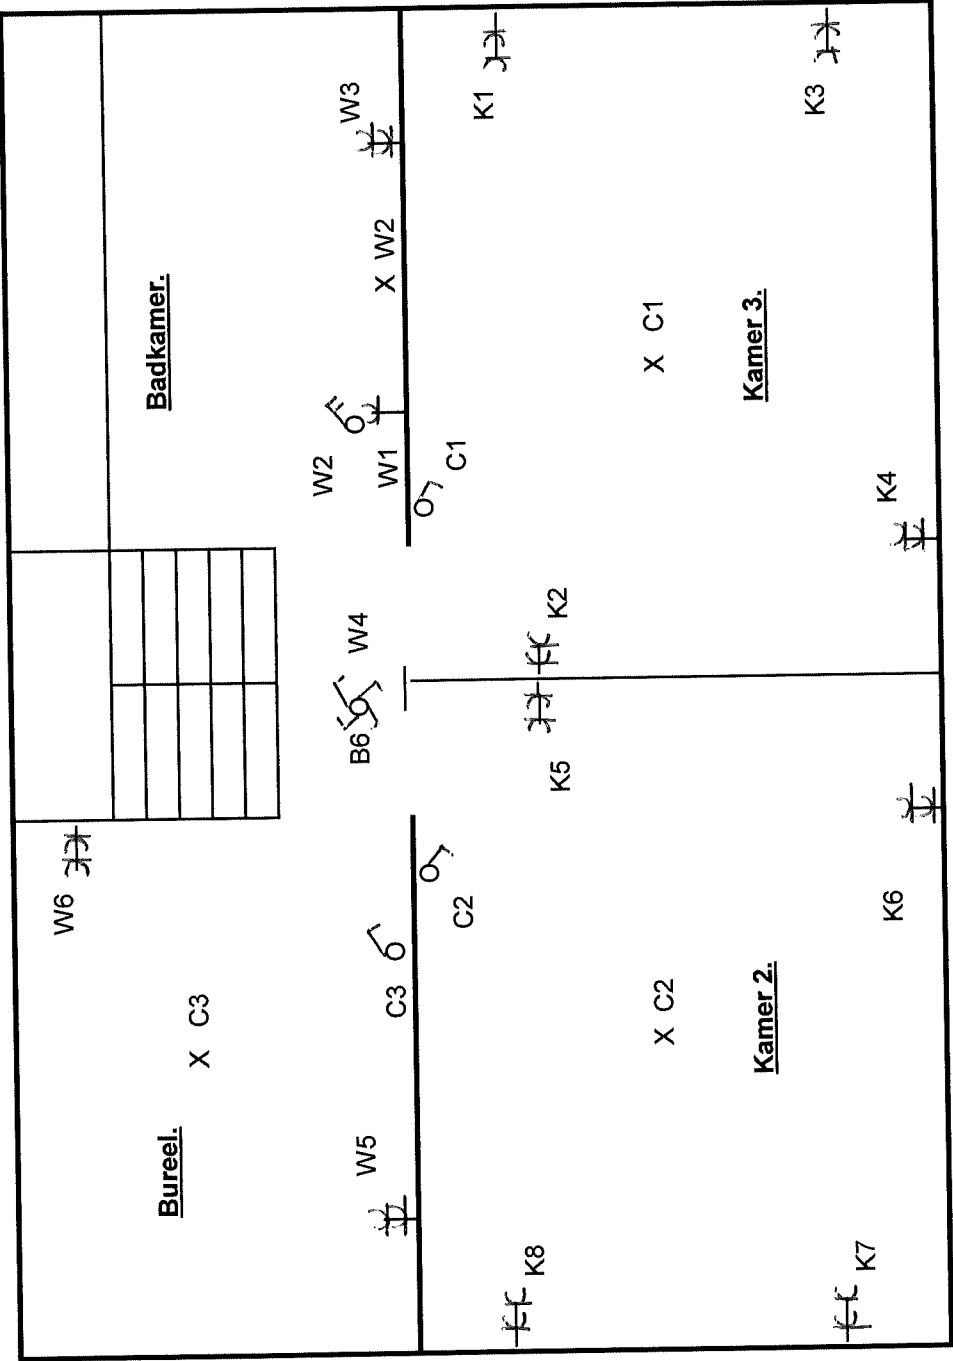

SEVENANTS CRAESSAERTS
Engerstraat 50
3071 ERPS - KWERPS

Algemene electriciteit
Electrische verwarming
Alarmsystemen
Hallogeenverlichting

PUTSEYS ETIENNE
Kouterstraat 83
3071 Erps -Kwerps.
Tel: 02/759.28.53

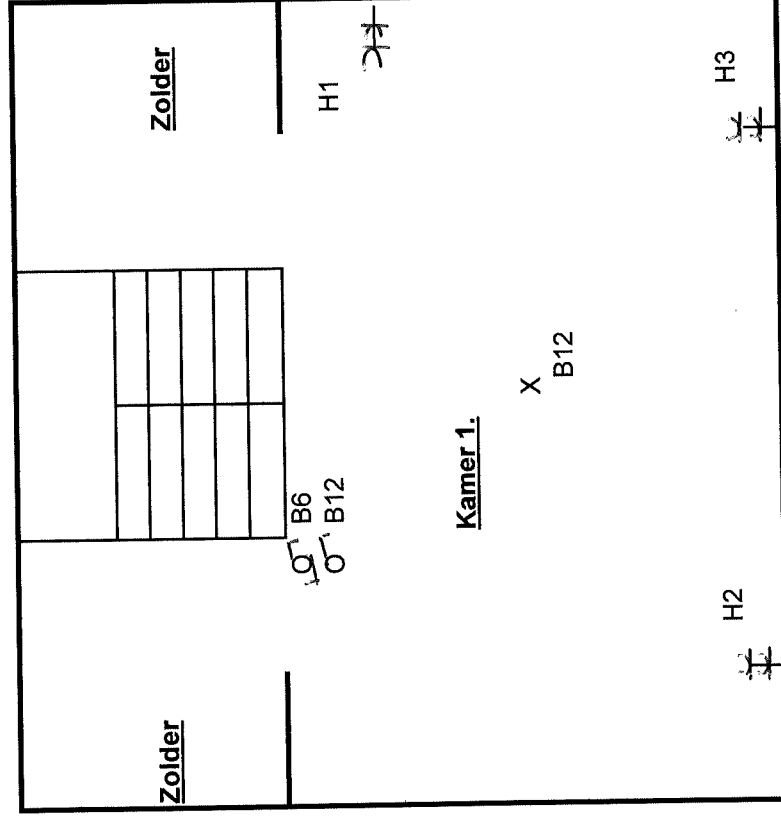


Situatieschema 2e VERDIEPING

SEVENANTS - CRAESSAERTS
Engerstraat 50
3071 ERPS - KWERPS

Algemene electriciteit
Electrische verwarming
Alarmsystemen
Hallogeenverlichting

PUTSEYS ETIENNE
Kouterstraat 83
3071 Erps -Kwerps.
Tel: 02/759.28.53

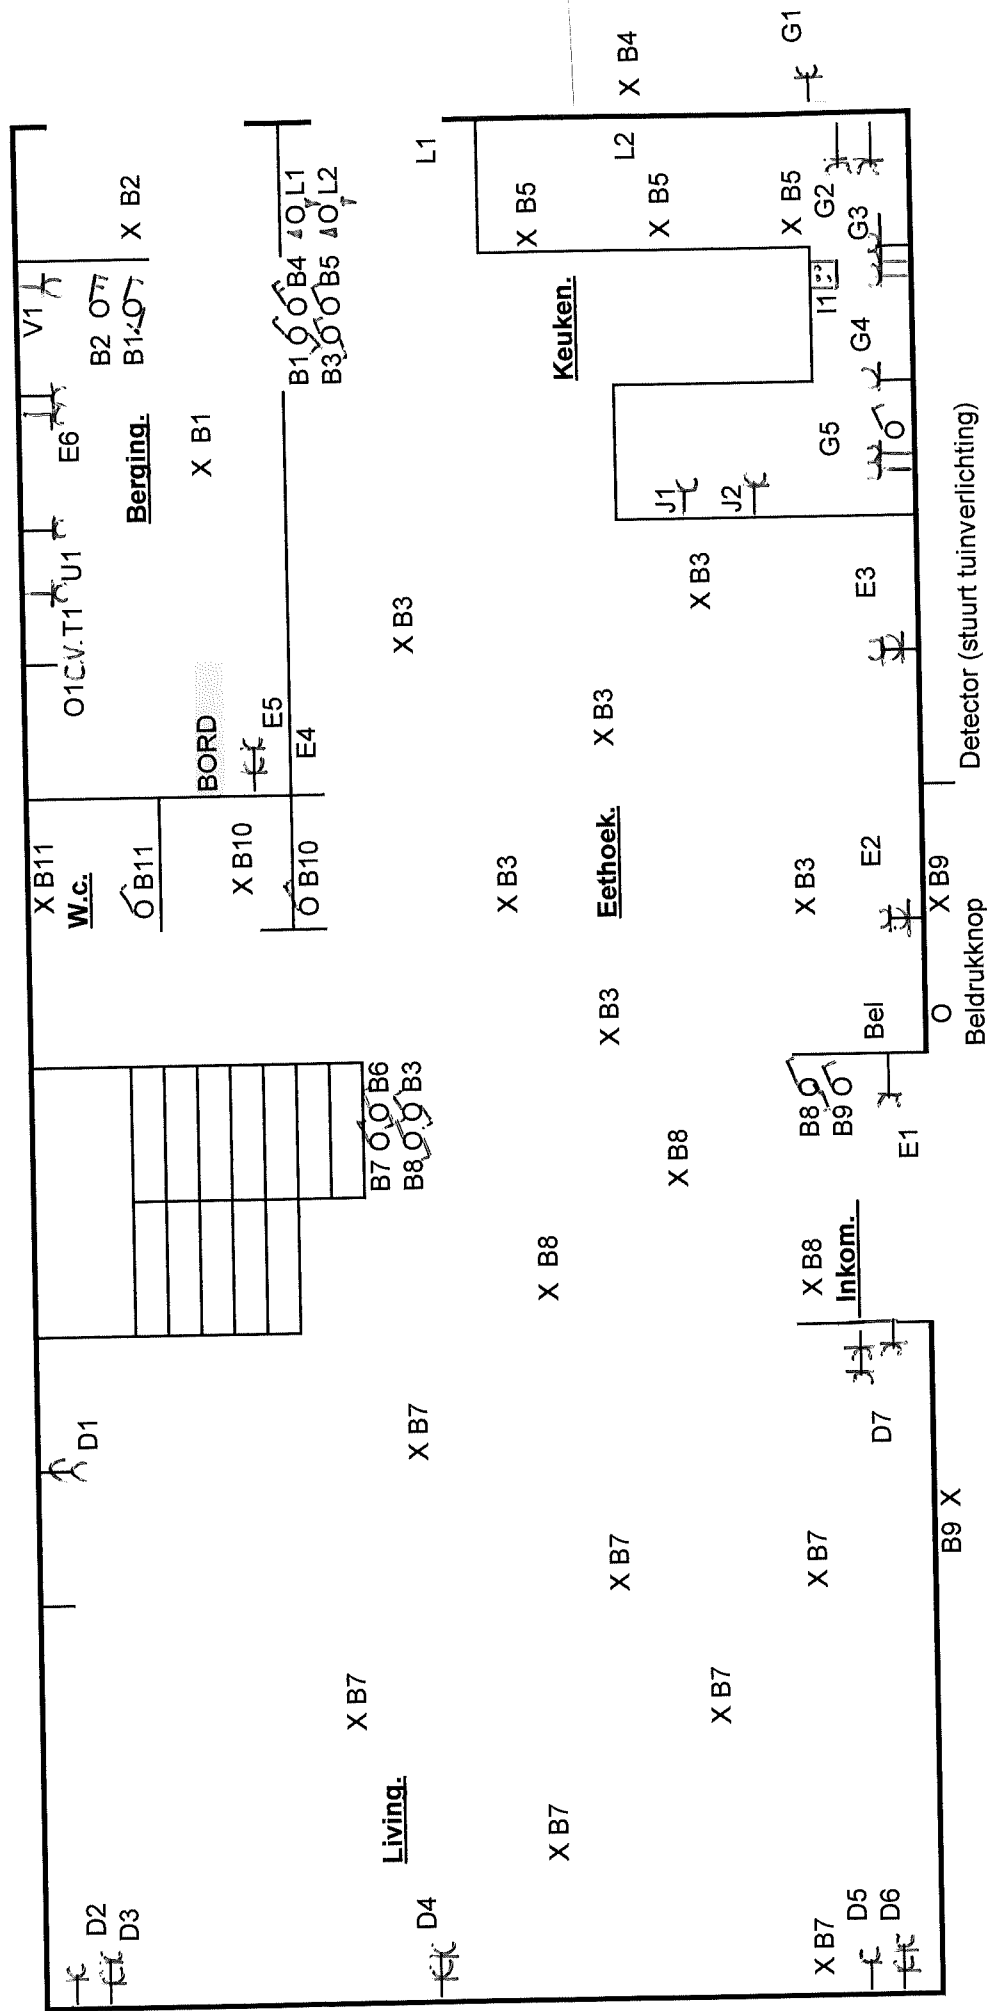

PUTSEYS ETIENNE
 Kouterstraat 83
 3071 Erps -Kwerps.
 Tel: 02/759.28.53

Algemene electriciteit
 Electriche verwarming
 Alarmsystemen
 Hallogeenverlichting

SEVENANTS CRAESSAERTS
 Engerstraat 50
 3071 ERPS - KWERPS

SEVENANTS CRAESSAERTS
 Engerstraat 50
 3071 ERPS - KWERP

Algemene electriciteit
 Electriscbe verwarming
 Alarmsystemen

PUTSEYS ETIENNE
 Kouterstraat 83
 3071 Erps -Kwerps.

