



Distributienei-beheerder : *Sibelga*
 Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : *20326745*
 N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: *1710200-2*

EAN code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●

Plaats van het onderzoek :
 Lieu du contrôle :

PO Paul Deschanel 151, 1030 Br

Eigenaar
 Propriétaire :

Etienne A. Adres : PO Paul Deschanel 183, 1030 Br

Installateur : *idem*

Datum van het onderzoek : *3.3.2010*
 Date du contrôle :

BTW / TVA : *290-1899114-74*

Ik. / C.I. : *271905 Br*

Inspecteur : *Fluenderkerk*

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning : *3x230V* Meter / bord verbinding : *3x10punt*
 Tension : Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging : *max 40A*
 Protection max.

Aardelektrode : *Exist* Isolatie : *16 Mohm* Aantal verdeelborden : *2*
 Electrode de terre : 6 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen Nombre des circuits terminaux : <i>9</i>	TestΔIn		L.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	} <i>générales A→F</i>	○	○	○	○	○	○	○
40	30	A		●	○	●	○	●	○	○
				○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
 Contrôle visuel : générale : ● ○ contact direct : ● ○ Indirecte aanraking : OK NOK
 Contact indirect : ● ○

Aansluitingen : Raccordements : OK ● NOK ○ Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles : OK ● NOK ○

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :
 Datum/date :

Opmerkingen / Remarques :

Opmerking: 1) Les commutateurs dans les SDB sont entiers à plat.
2) Urant cave exteure a retarder.

Besluit / Conclusion

De installatie is *conform* met het AREI
 De installatie is *conforme* au RGIE
 De algemene differentieelschakelaar is voorzien met een logoje met het teken E.T.
 Les interrupteurs différentiels généraux sont munis d'un logo portant l'insigne E.T.
 Les dispositifs de protection des personnes sont visés et sont conformes avec l'installation.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
○	○	○	○	
○	○	○	○	
○	○	○	○	

De installatie is conform met het AREI en dient getuigd worden in dienst van de installateur.
 L'installation est conforme au RGIE et sera attestée par le technicien en service.
 De algemene differentieelschakelaar is voorzien met een logoje met het teken E.T.
 Les interrupteurs différentiels généraux sont munis d'un logo portant l'insigne E.T.
 Les dispositifs de protection des personnes sont visés et sont conformes avec l'installation.
 De installatie is conform met het AREI en dient getuigd worden in dienst van de installateur.
 L'installation est conforme au RGIE et sera attestée par le technicien en service.
 De algemene differentieelschakelaar is voorzien met een logoje met het teken E.T.
 Les interrupteurs différentiels généraux sont munis d'un logo portant l'insigne E.T.
 Les dispositifs de protection des personnes sont visés et sont conformes avec l'installation.



N° 234-INSP



ELECTRO-TEST

V.Z.W. RSK

Herkstroot 33 - 1820 Melbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°:
EAN code

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and Voorsch. netbeheerder. Includes checkboxes for ARE1, RGIE, and various meter types.

Plaats van het onderzoek:
Lieu du contrôle:

Eigenaar:
Propriétaire:

Adres:
Adresse:

Installateur:

Datum van het onderzoek:
Date du contrôle:

BTW / TVA:

Ik. / C.I.:

Inspecteur:

Onderzoek / Contrôle:
Woning / maison
Appart.

Spanning:
Tension:

Meter / bord verbinding:
Liaison compteur-tableau:

Max. beveiliging:
Protection max.:

Aardelektrode:
Electrode de terre:

Isolatie:
Isolement:

Mohm

Aantal verdeelborden:
Nombre de tableaux:

Differentieerschakelaars:
Interrupteurs différentiels

Aantal eindstroombanen:
Nombre des circuits terminaux:

TestAIn, I.AIn, AREI / RGIE

Table with columns for In (A), delta In (mA), type, and test results for OK/NOK across different categories.

Visueel nazicht: algemeen OK NOK
Contrôle visuel: générale: OK NOK

Indirecte aanraking: OK NOK
Contact indirect:

Aansluitingen: OK NOK
Raccordements:

Potentiaalvereffeningen: OK NOK
Liaisons equipotentielles:

Inbreuken / Infractions:
Opmerkingen / Remarques:

VISUM:
Datum/date:

Handwritten notes in the remarks section: 'Jouw... meta... 1) Werkuit...'

Besluit / Conclusion

De installatie is... conform met het AREI...
E.I. installatie... conform met RGIE

Table with columns: Niet conform, Conform, N° vorig rapport. Rows for 270bis AK, 271 AK, 276 AK.

Opmerkingen... De algemene Differentieerschakelaar is voorzien met een looptijd met het teken E.T.
Het inschakelen... moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

NOTE: si l'installation est complétée... si l'installation est complétée dans le délai de 18 mois...

Vertical text on the left margin: 'De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de installatie...'



N° 224-INSP



ELECTRO-TEST

V.Z.W. R.S.B.

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller N° comp

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°:

EAN code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/84	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Lieu du contrôle :

Eigenaar Propriétaire:

Adres Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek : Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart

Spanning : Tension	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau	Max beveiliging : Protection max
--------------------	--	----------------------------------

Aardelektrode : Electrode de terre	Isolatie : Ohm	Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux
------------------------------------	----------------	------	---

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen Nombre des circuits terminaux	TestIn		I In			AREI / RGIE		
In (A)	A In (mA)	Type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278	
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Visueel nazicht : algemeen : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>	Indirecte aanraking : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>
Contrôle visuel : générale : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Aansluitingen : Raccordements : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>
---	---

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) Opmerkingen / Remarques :

VISUM : Datum/date :

Handwritten notes in the 'Opmerkingen / Remarques' section.

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI en met de bepalingen van de R.G.I.E. De algemene differentieelschakelaar is verzorgd met een loodje met het teken E.T. Het differentieelschakelcircuit is opgesteld volgens het schema van de installatie.


Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
271 AK		271 HK		
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
276 AK		271 HK		
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		

voor de directeur, de inspecteur - pour le directeur, l'inspecteur


Vertical text on the left margin: 'De inspecteur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van dit verslag...'

Vertical text on the right margin: 'NOTA: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van dit verslag...'

Imyonek 1/1/20
auf 3. Etage 15.9
130 Scherwerk.

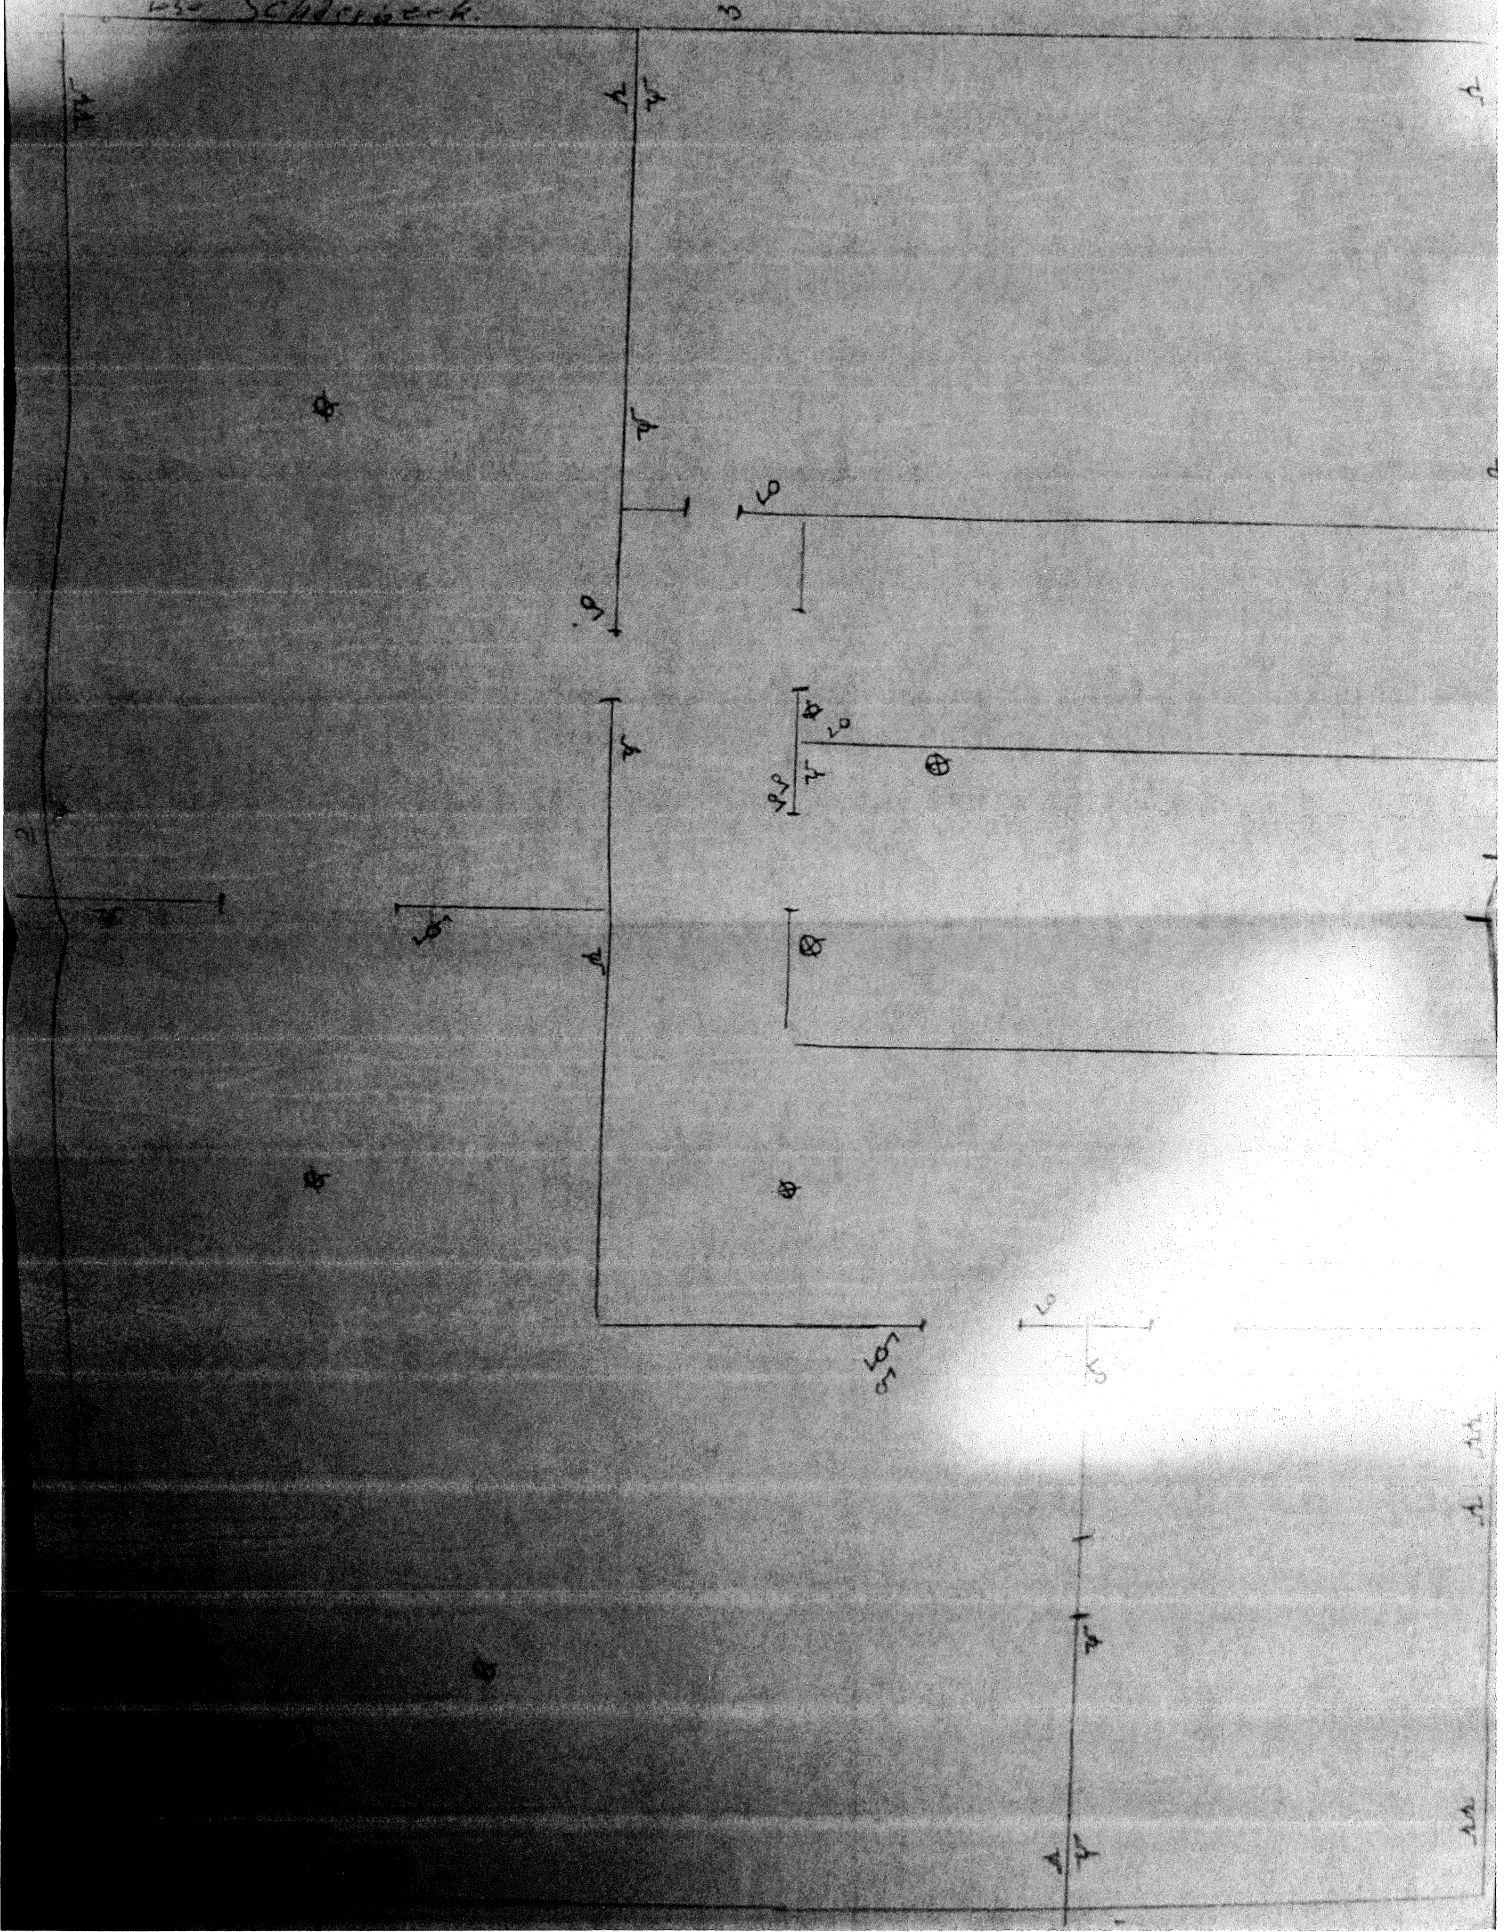

Empfangsgeräten
auf 3. Etage 15.1
als Schloßwerk.

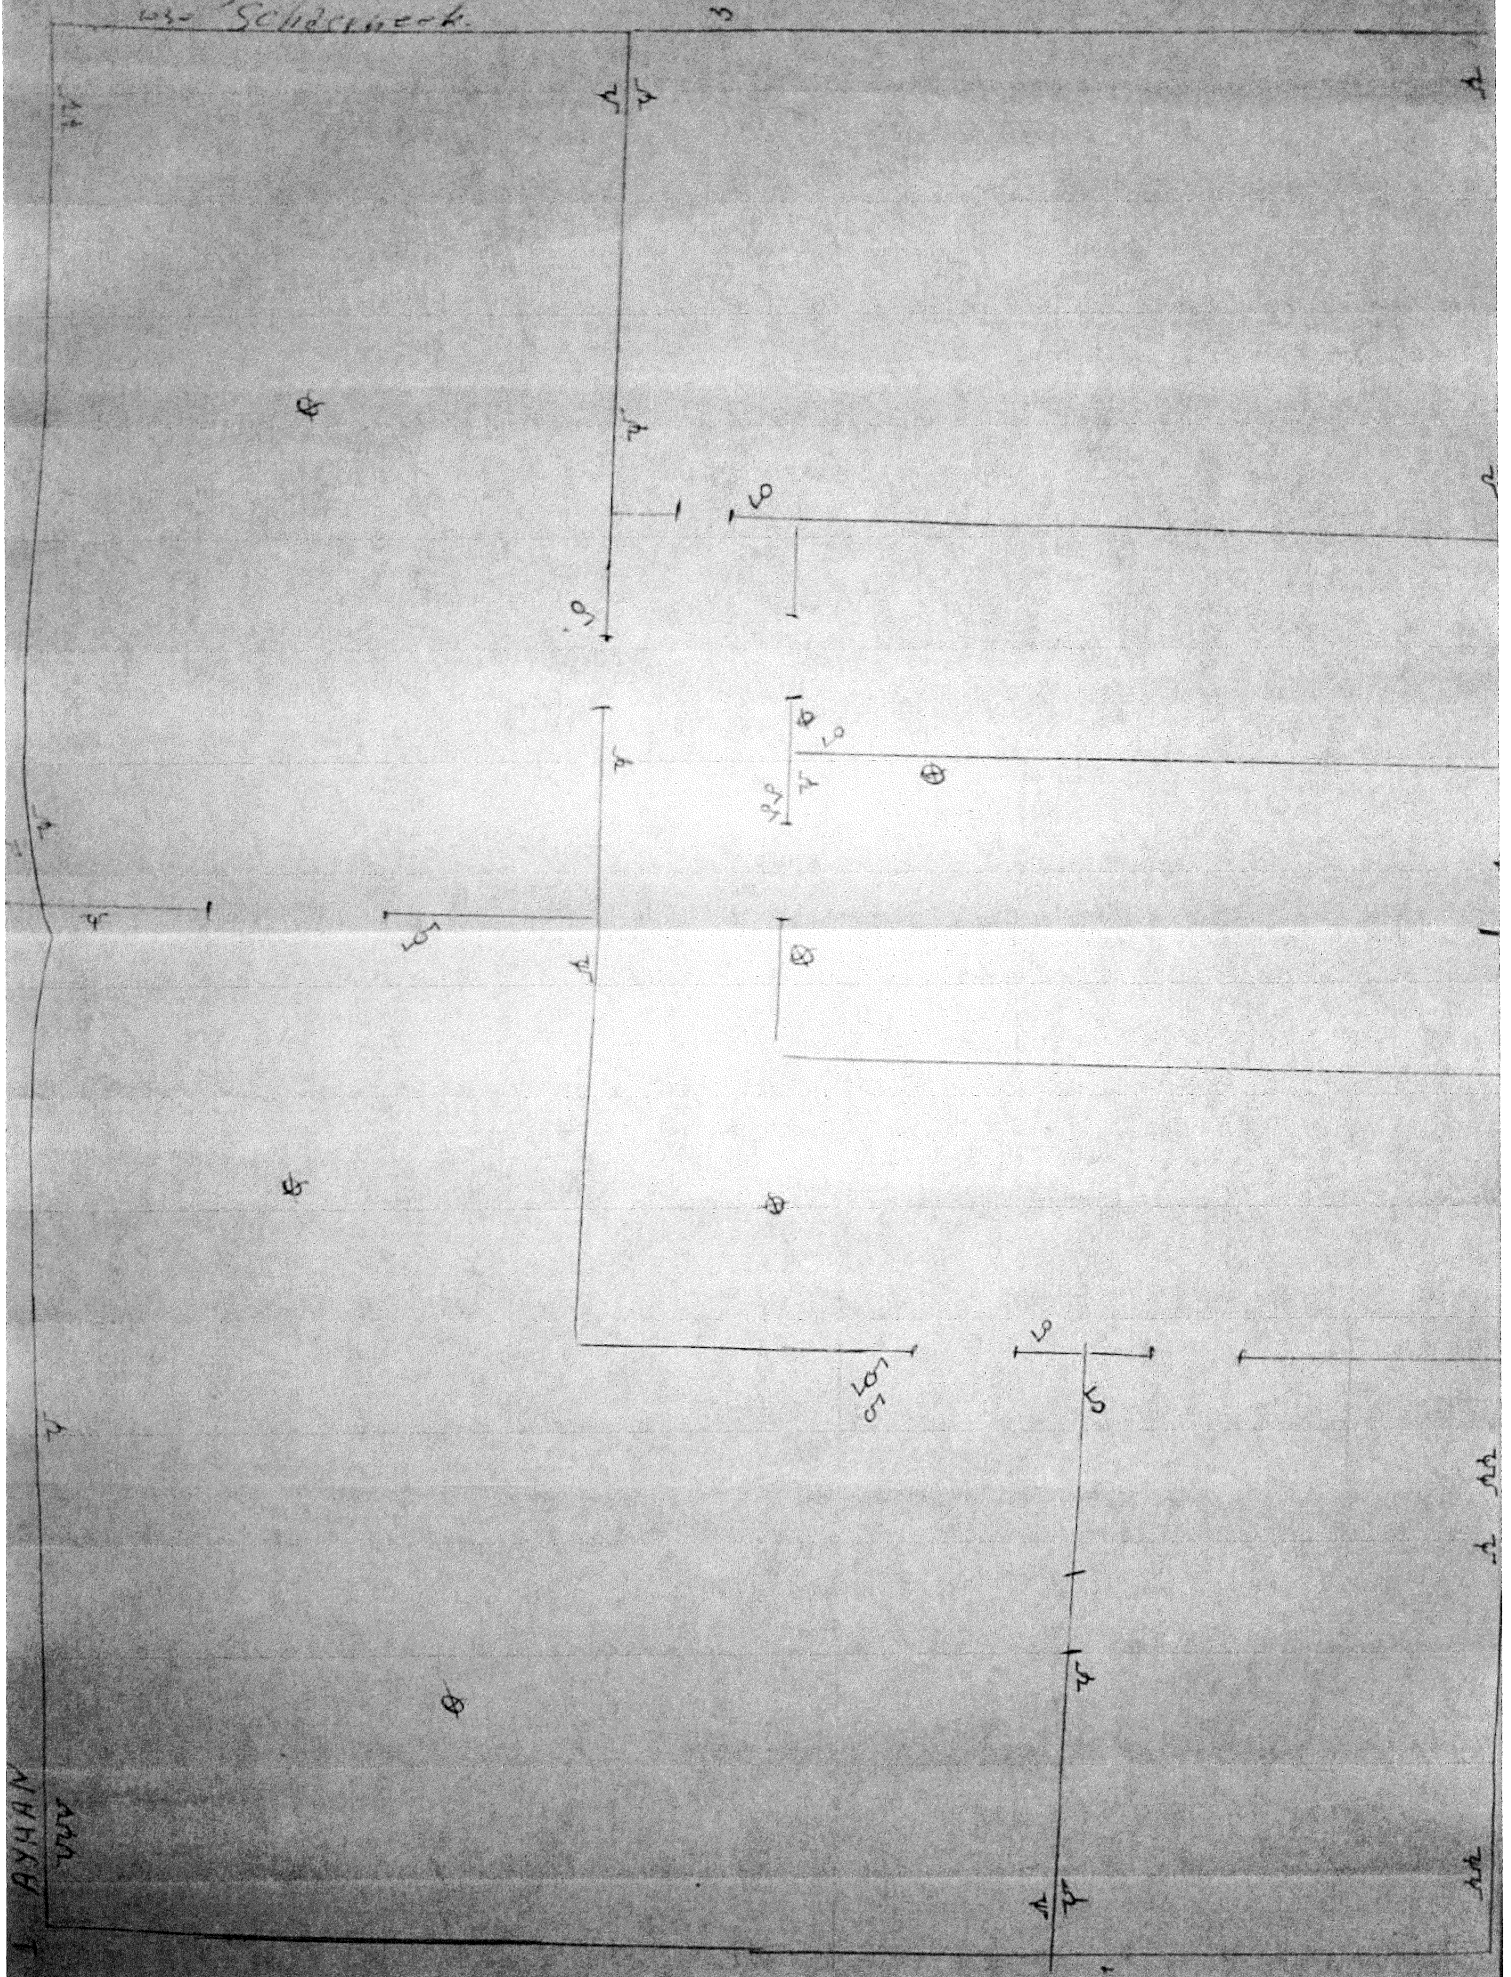


Айдын Ерыков

220/250 каб. 10/15
2030 St. Petersburg

H.G. x 10 m



H.G. 10 ROOM XPB

D. 40 AM 300 MA.



D 40 AM 300 MA

A 20 AM, B 30 AM, C 20 AM D 20 AM E 20 AM, F 20 AM, G 10 AM, H 20 AM, I 20 AM

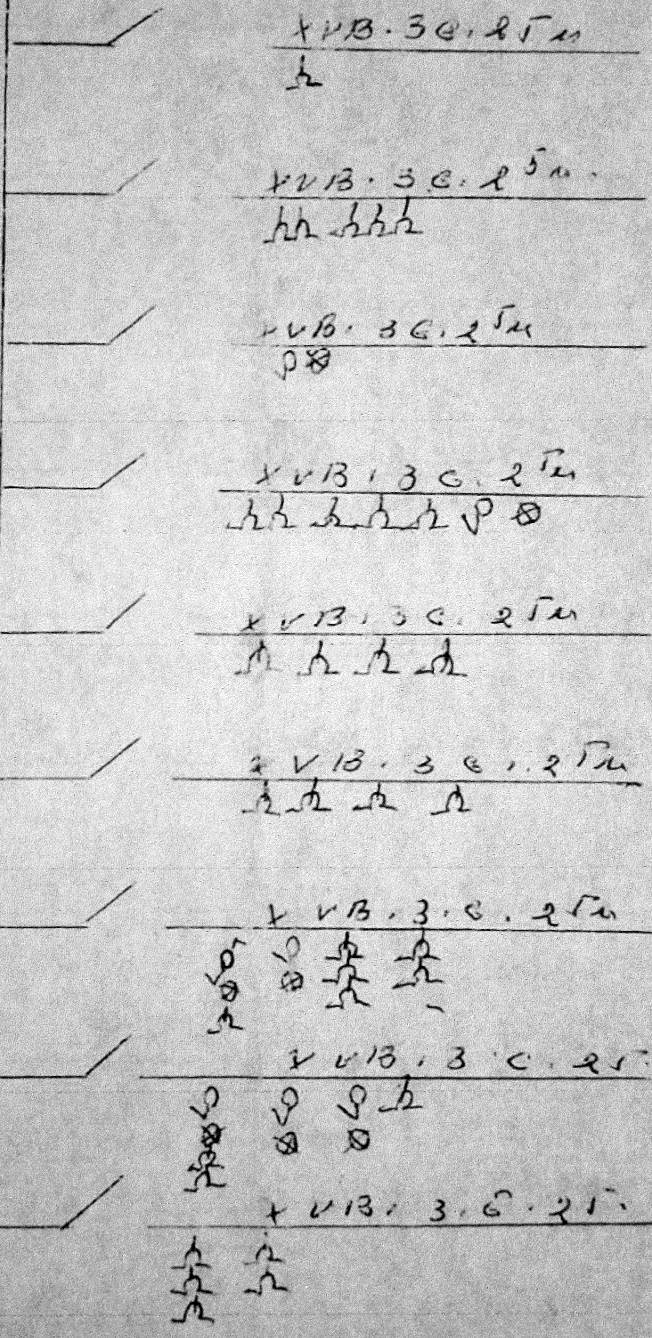


Ayhan Eryonuk
 Paul Dencarel MS1
 2030 Schwebel

H.G. x 10m

H.G. 10 m x 10 m x V3

D. 40. AM. 300 mA.



A. 20 AM, B. 20 AM, C. 20 AM, D. 20 AM, E. 20 AM, F. 20 AM, G. 20 AM, H. 20 AM, I. 20 AM

